

**КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА**

РЕШЕНИЕ

23.05.2024.

№ 5.3.

г. Шатура

Об итогах весенней проверки систем наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Шатура в 2024 году

На территории Городского округа Шатура расположены сети кольцевого и тупикового противопожарного водопровода, на которых находятся 888 пожарных гидрантов. Подачу воды в сети обеспечивают 27 водонапорных башен и 50 водо-насосных станций. Подразделения пожарной охраны совместно с представителями администрации Городского округа Шатура и эксплуатирующей организации – филиала ГУП МО «КС МО» «Шатурский водоканал» в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов в апреле - мае 2024 года провели проверку наружного противопожарного водоснабжения.

В результате данной проверки выявлены следующие недостатки:

1. Количество пожарных гидрантов, имеющих неисправности капитального характера составляет 43 шт.

2. Количество пожарных гидрантов, оборудованных указателями составляет 673 шт. Практически на всех указателях требуется нанести нумерацию и маркировку пожарных гидрантов с указанием расстояния и направления нахождения.

3. Большинство водных объектов, используемых для целей пожаротушения требуют проведения работ по очистке и углублению, окосу растительности, оборудования (ремонта) подъездов, а также оборудования разворотными площадками с твердым покрытием, и противооткатными устройствами, служащими для предотвращения съезда пожарной техники в водоем, обновления или установки указателей.

Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях приведения наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Шатура в надлежащее состояние, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Управлению по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура (Климов И.А.) совместно с Шатурским пожарно-спасательным гарнизоном Московской области (Аржанов С.Ю.), Территориальным управлением

№ 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» (Жукин С.В.), филиалом ГУП МО «КС МО» «Шатурский водоканал» (Комаров В.А.), Шатурским, Рошальским, Дмитровским управлениями администрации Городского округа Шатура (Аверина А.И., Никифоров В.Б., Макаров В.В.):

1.1 Усилить контроль за качеством проведения сезонных проверок противопожарного водоснабжения. Особое внимание уделять источникам наружного противопожарного водоснабжения, имеющим технические неисправности и нарушения нормативных условий забора из них воды в целях пожаротушения, принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

Срок: во время проведения сезонных проверок, далее – постоянно.

1.2 Установить постоянный контроль за состоянием подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения и разворотных площадок с твёрдым покрытием для пожарной техники (пирсов), принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков, содержанию, обслуживанию и ремонту подъездов к источникам НПВ и оборудованию отсутствующих подъездов и пирсов.

Срок: постоянно.

1.3. Установить постоянный контроль за наличием и состоянием указателей пожарных гидрантов и пожарных водоёмов, согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2015, принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

Срок: постоянно.

1.4. Проработать вопрос по возможной установке указателей пожарных гидрантов на многоквартирные дома Городского округа Шатура, расположенные вблизи пожарных гидрантов.

Срок: в течении года.

2. Управлению благоустройства и дорожной инфраструктуры администрации Городского округа Шатура (Ермакова В.С.), совместно с дорожно - эксплуатирующими и ремонтными организациями, филиалом ГУП МО «КС МО» «Шатурский водоканал» (Комаров В.А.), руководителями Шатурского Рошальского, Дмитровского управлений администрации Городского округа Шатура (Аверина А.И., Никифоров В.Б., Макаров В.В.) установить постоянный контроль за состоянием пожарных гидрантов в период ремонта и асфальтирования дорог, в обязательном порядке предусматривать работы по подъёму пожарных гидрантов на уровень дорожного полотна, не допускать закатывания пожарных гидрантов в асфальт.

Срок: постоянно, в период ремонта и асфальтирования дорог.

3. Начальнику управления по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура (Климов И.А.), совместно с Шатурским пожарно-спасательного гарнизоном (Аржанов С.Ю.), Территориальным управлением № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» (Жукин С.В.), филиалом ГУП МО «КС МО» «Шатурский водоканал» (Комаров В.А.):

3.1. Актуализировать список пожарных гидрантов, расположенных на территории Городского округа Шатура

Срок: 30.06.2024


3.2. Установить постоянный контроль за проведением комплекса необходимых мероприятий по ремонту водонасосных станций и водонапорных сетей для обеспечения требуемого напора и расхода воды на цели пожаротушения в сетях наружной водопроводной сети.

Срок: постоянно.

3.3. Разработать актуальный реестр водонапорных башен и водонасосных станций, расположенных на территории Городского округа Шатура.

Срок: 30.09.2024

Заместитель главы администрации
Городского округа Шатура
Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ

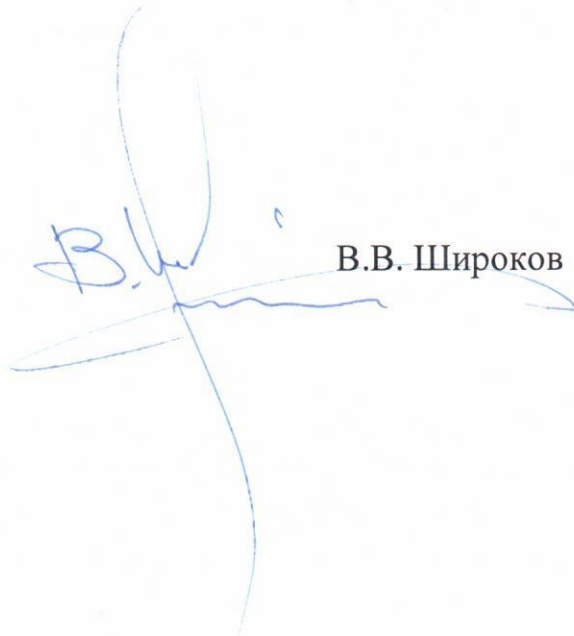

В.В. Широков